






PROJEKT IV, s.r.o.
PROJEKTOVÝ A INŽENÝRSKÝ ATELIER
PRAHA 9–VYSOČANY, BASSOVA 98/8, 190 00, TEL.: 222584265

HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU	VYPRACOVAL	KONTROLOVAL	ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT
ING.JAROSLAV KNOTEK	JOSEF PTÁČEK	ING.JAROSLAV KNOTEK	ING.JAROSLAV KNOTEK
MÍSTO STAVBY: K.Ú. LÁŽOVICE, OSOV, SKŘÍPEL			
OBJEDNATEL: DOBROVOLNÝ SVAZEK OBCÍ ŠANCE, LÁŽOVICE 50, 267 24, LÁŽOVICE			
NÁZEV STAVBY : VODOVOD, VODOJEM A ÚPRAVNA VODY PRO DOBROVOLNÝ SVAZEK OBCÍ ŠANCE		STUPEŇ PD	DUR+DSP
		ČÍSLO ZAKÁZKY	16 /2022
		DATUM DOKONČENÍ	09 /2022
		MĚŘÍTKO	
PS 02 ČSa - PS 02.1 ELEKTROTECHNOLOGICKÁ ČÁST SCHÉMA RM1		PŘÍLOHA	D.2.2.2.

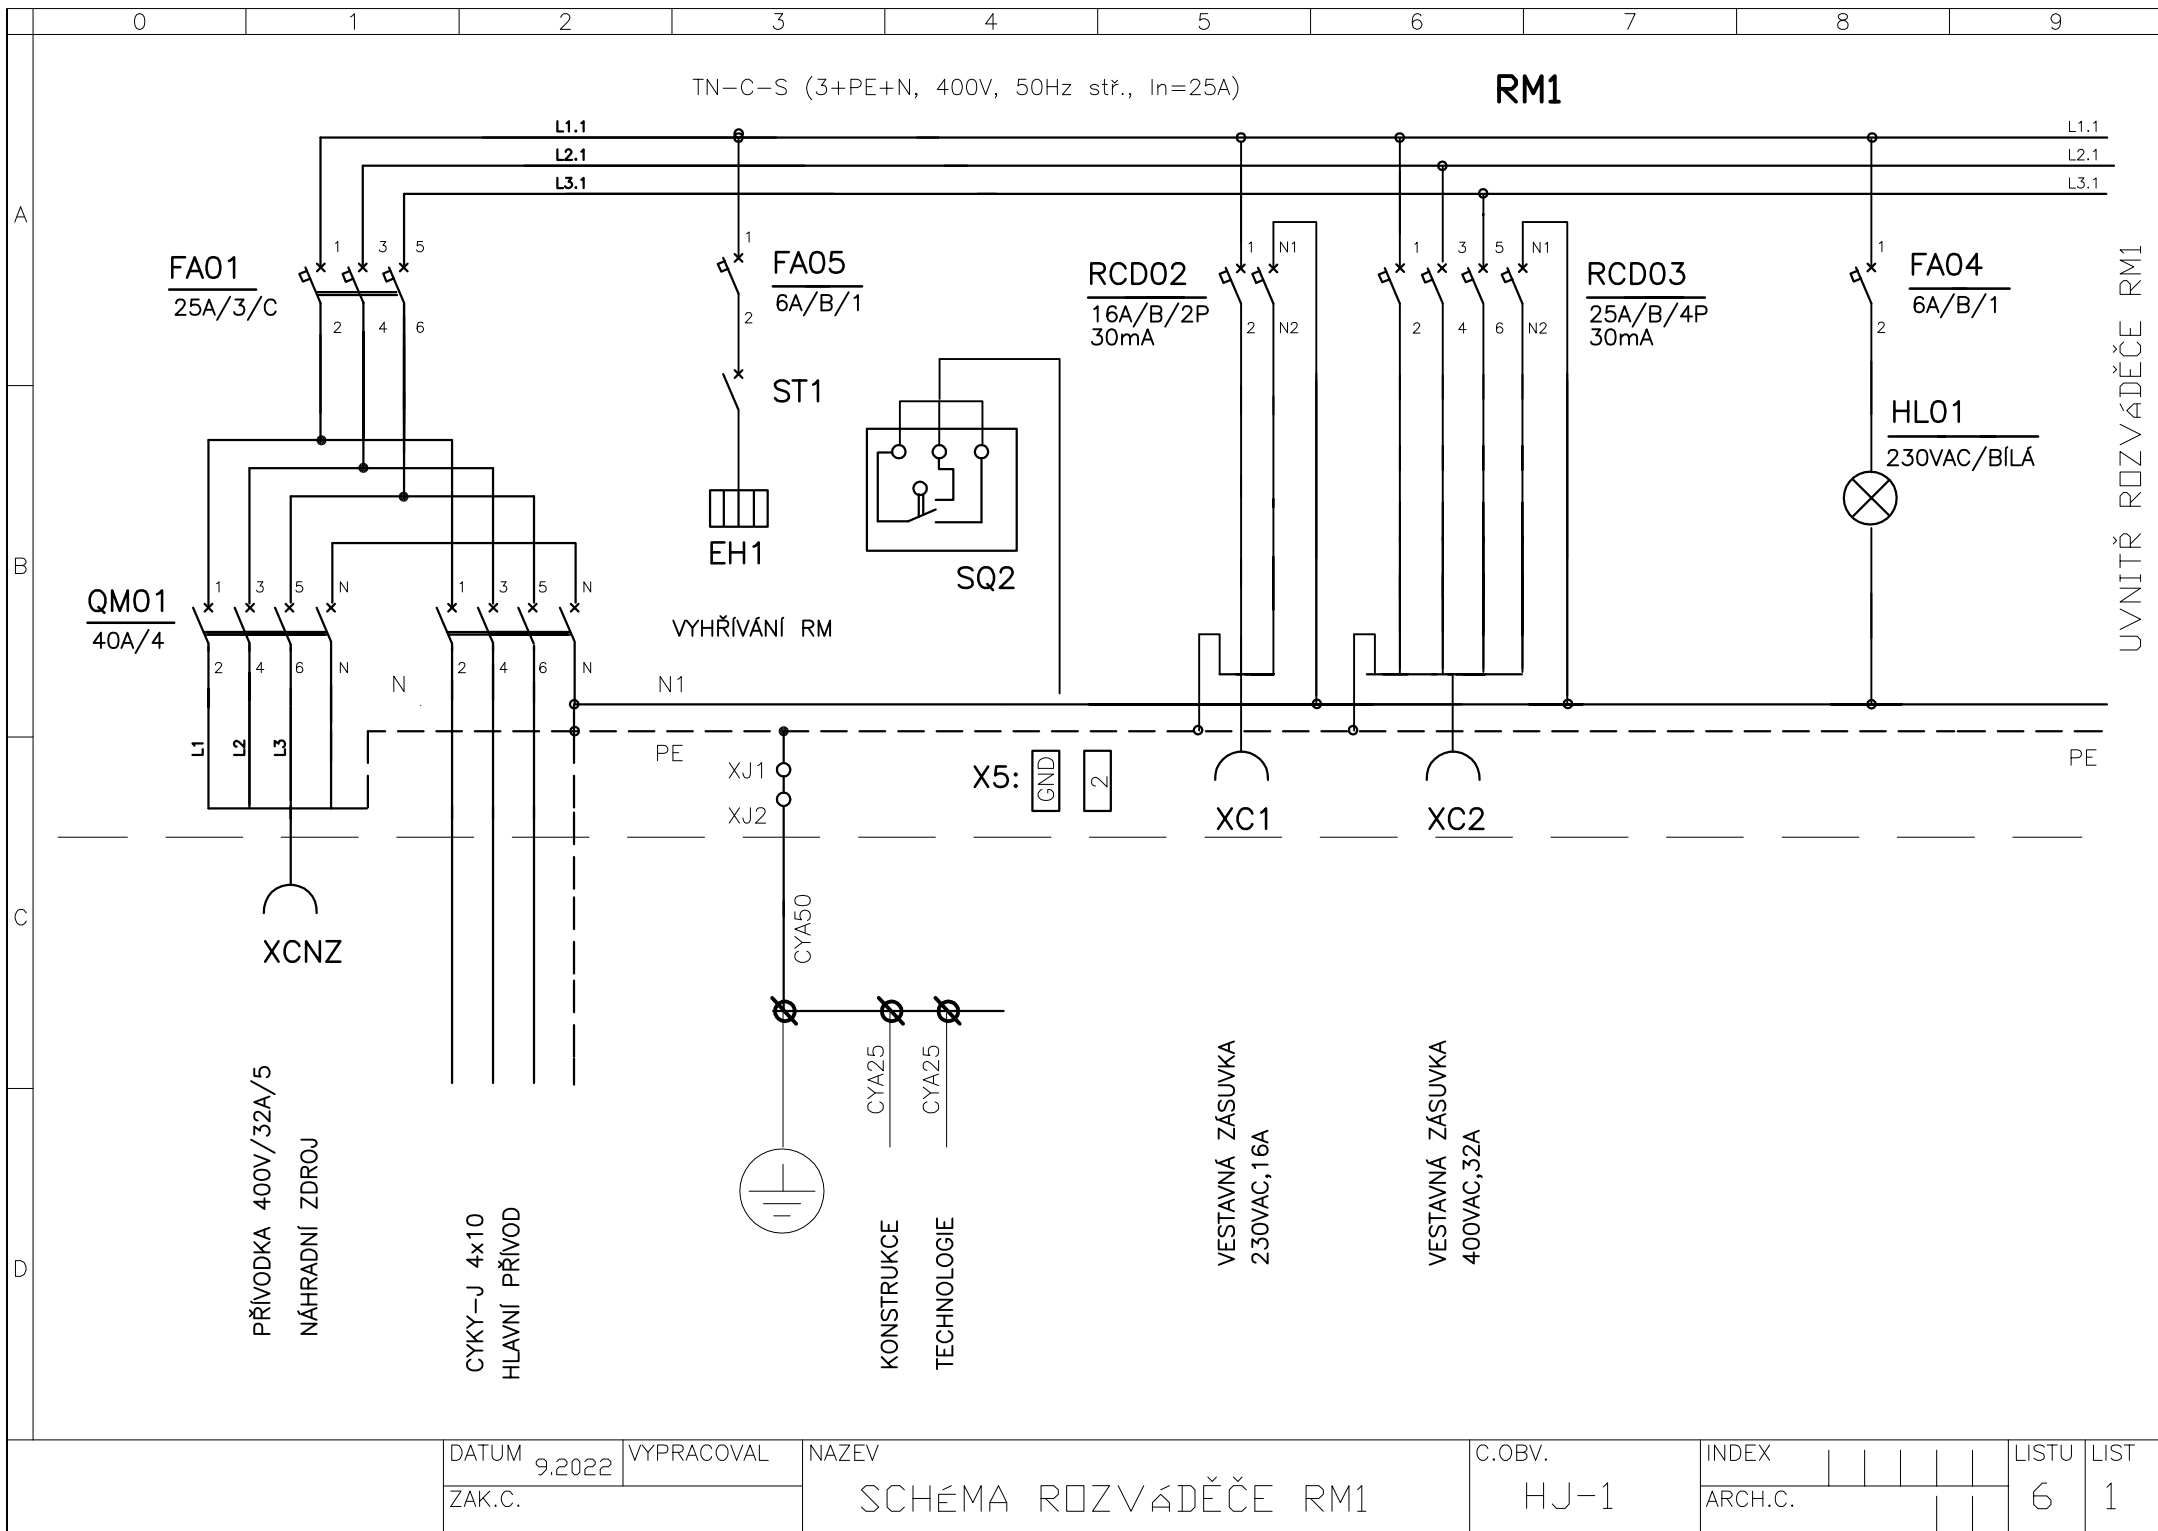

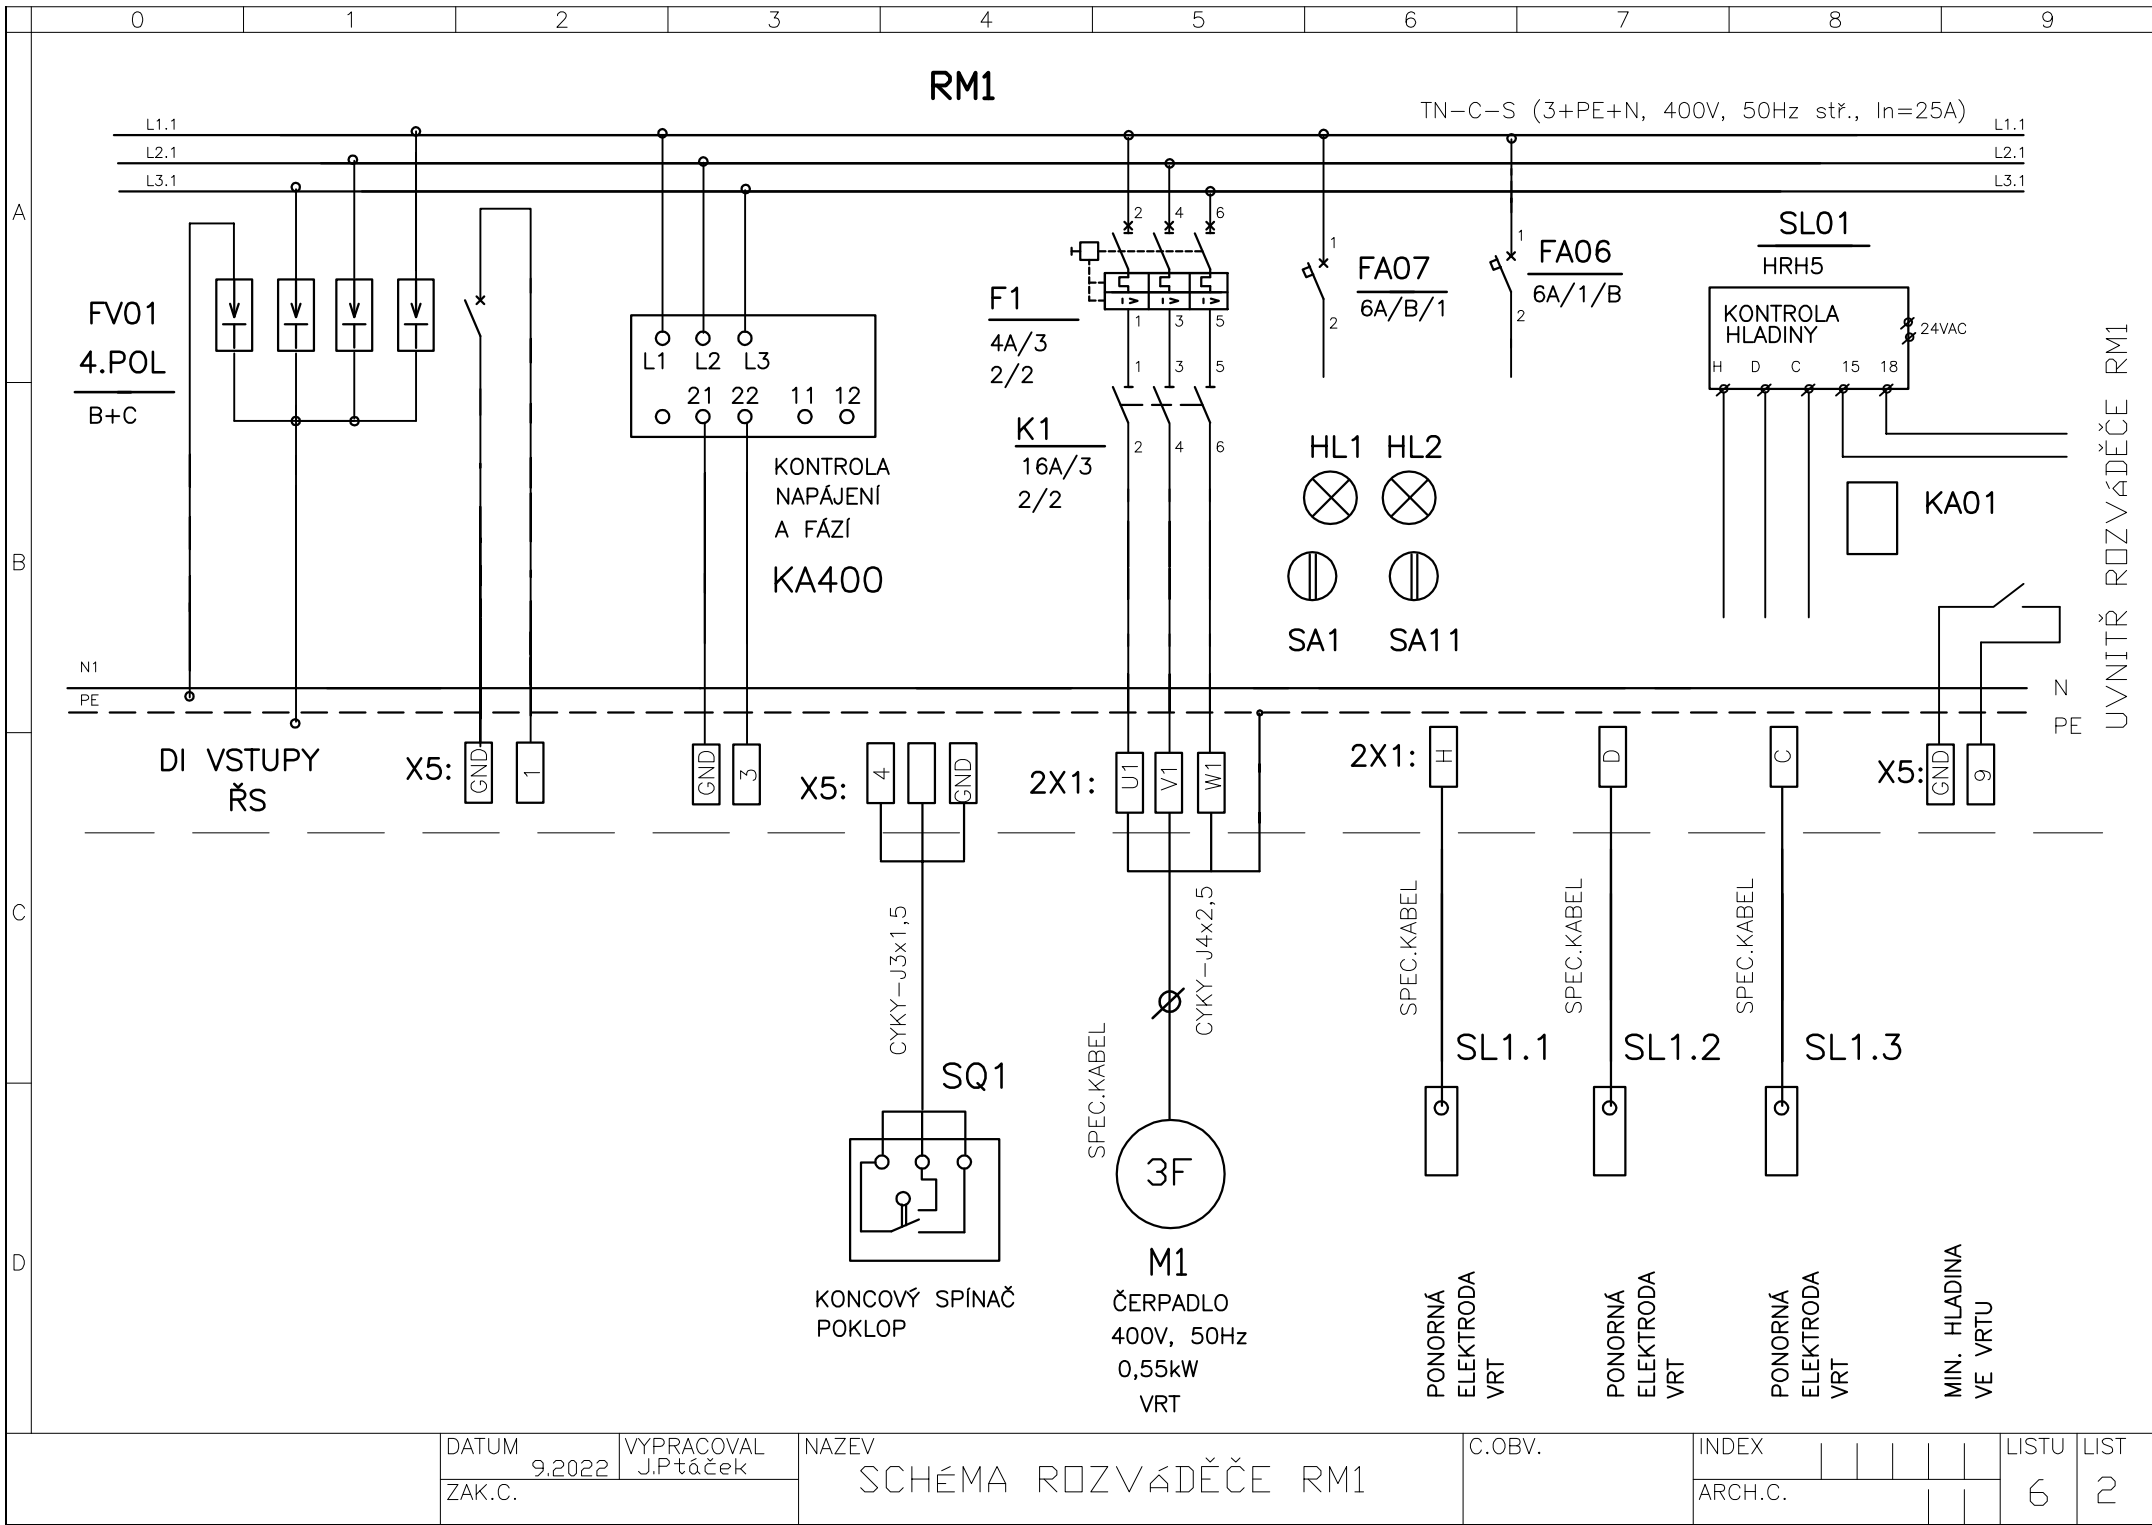

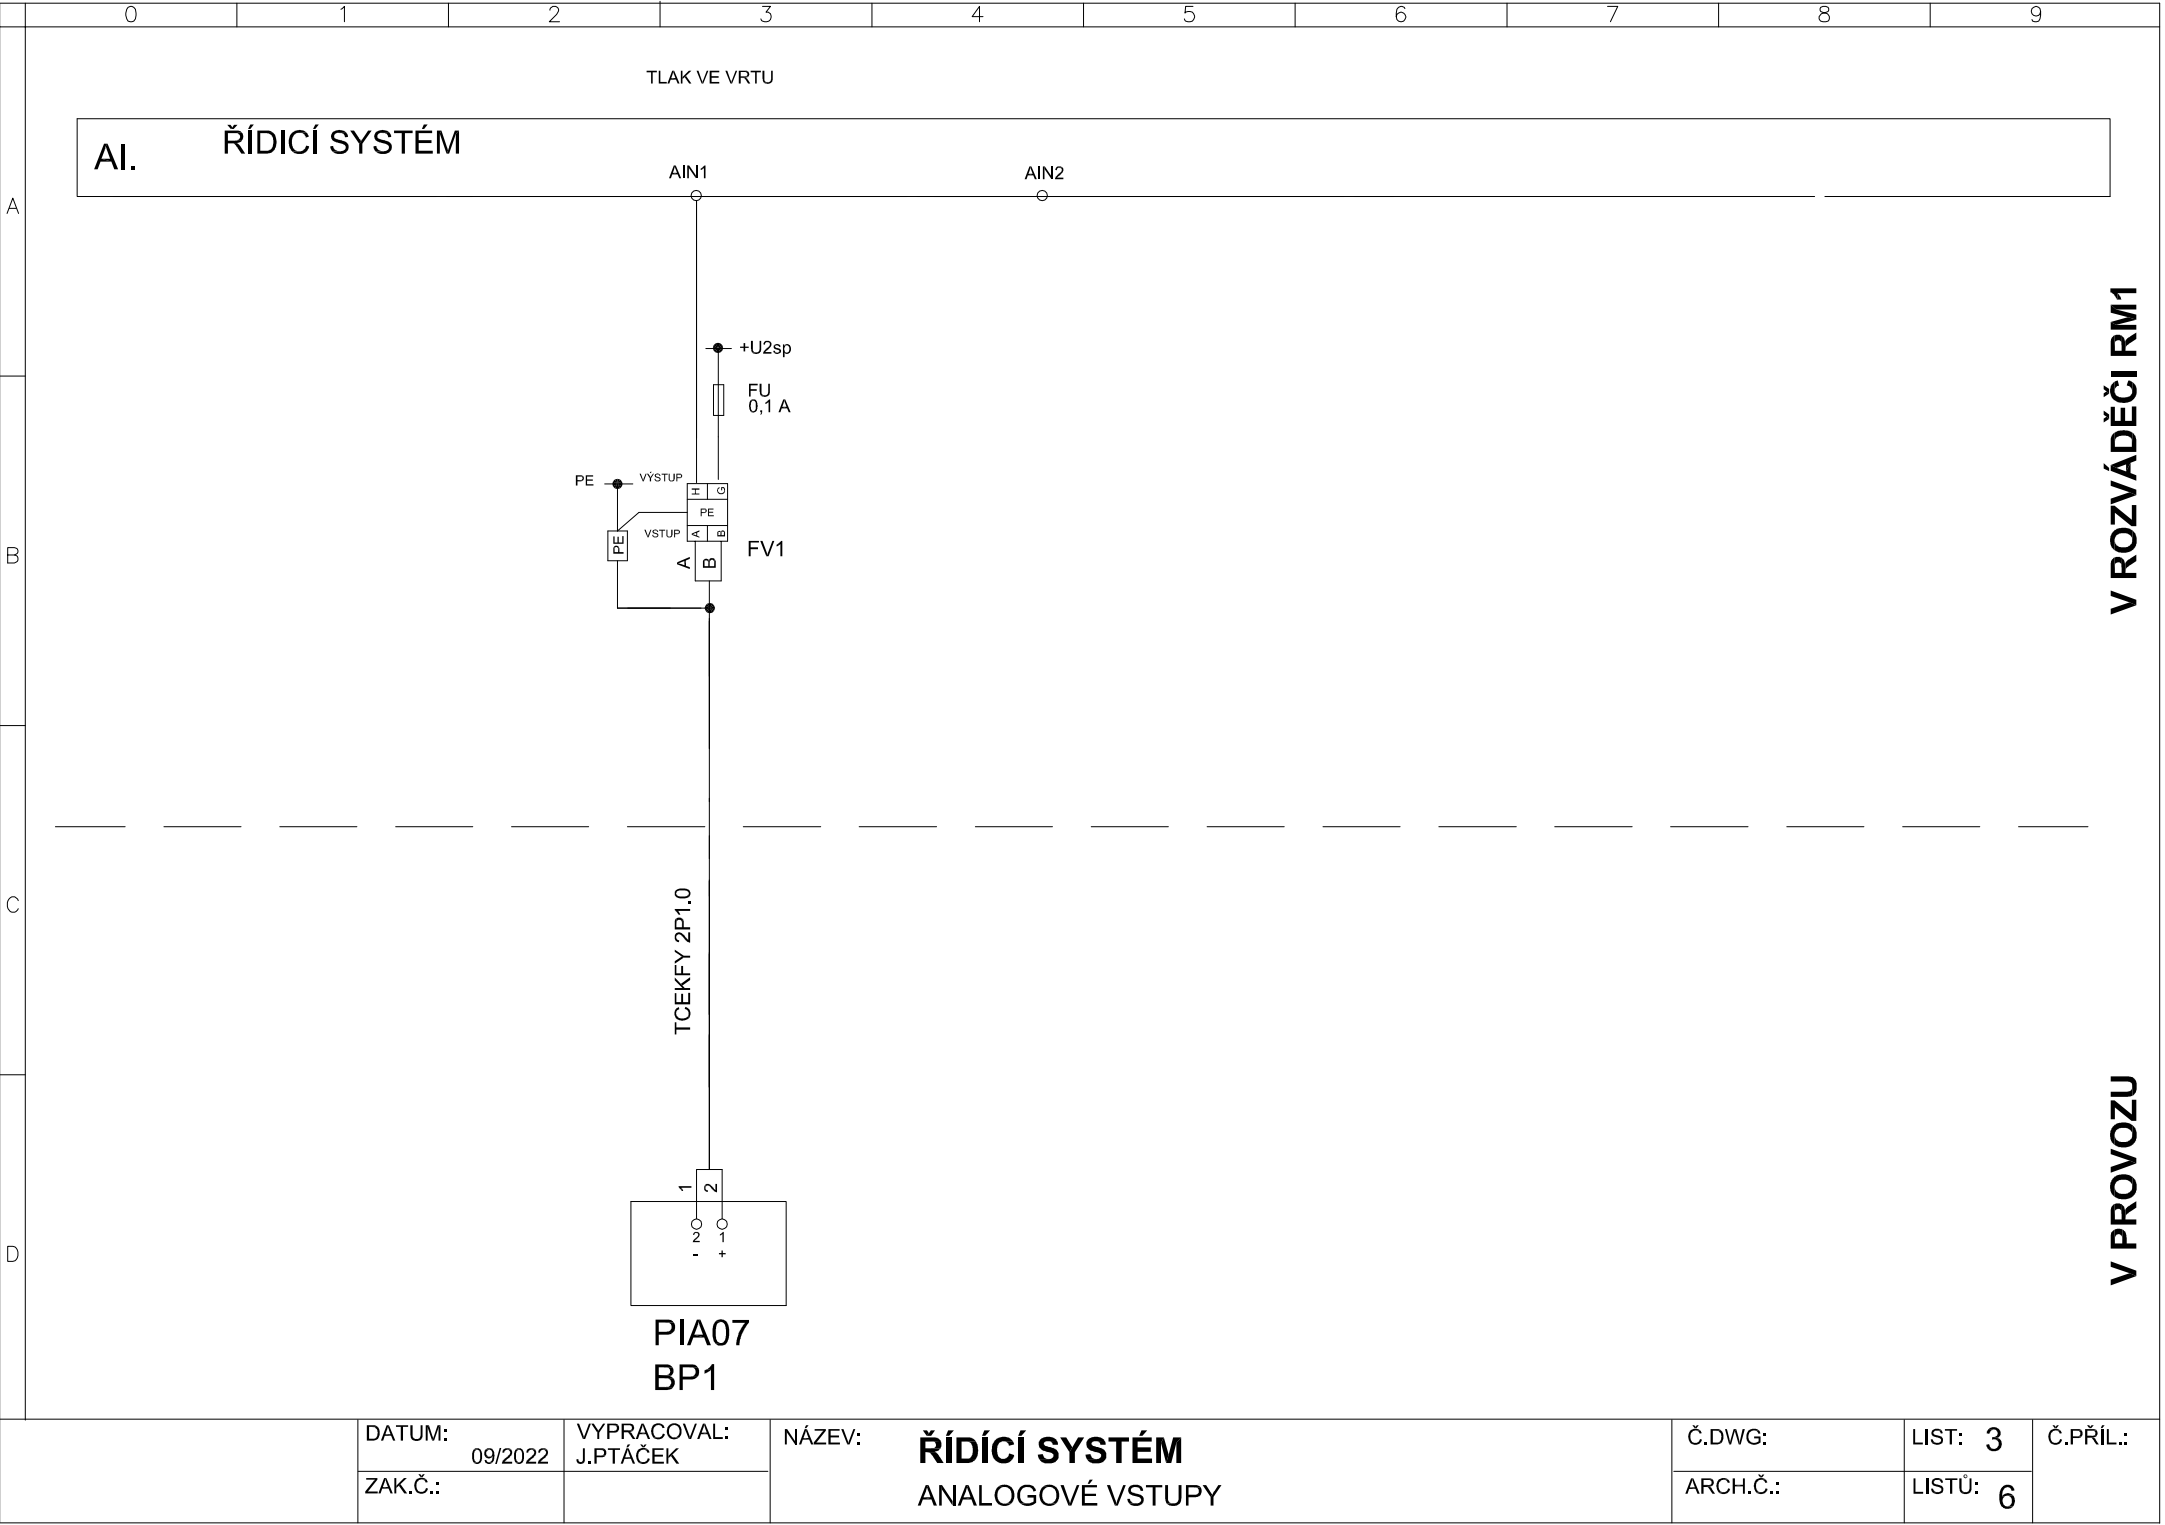


A

B

C

D

RM1

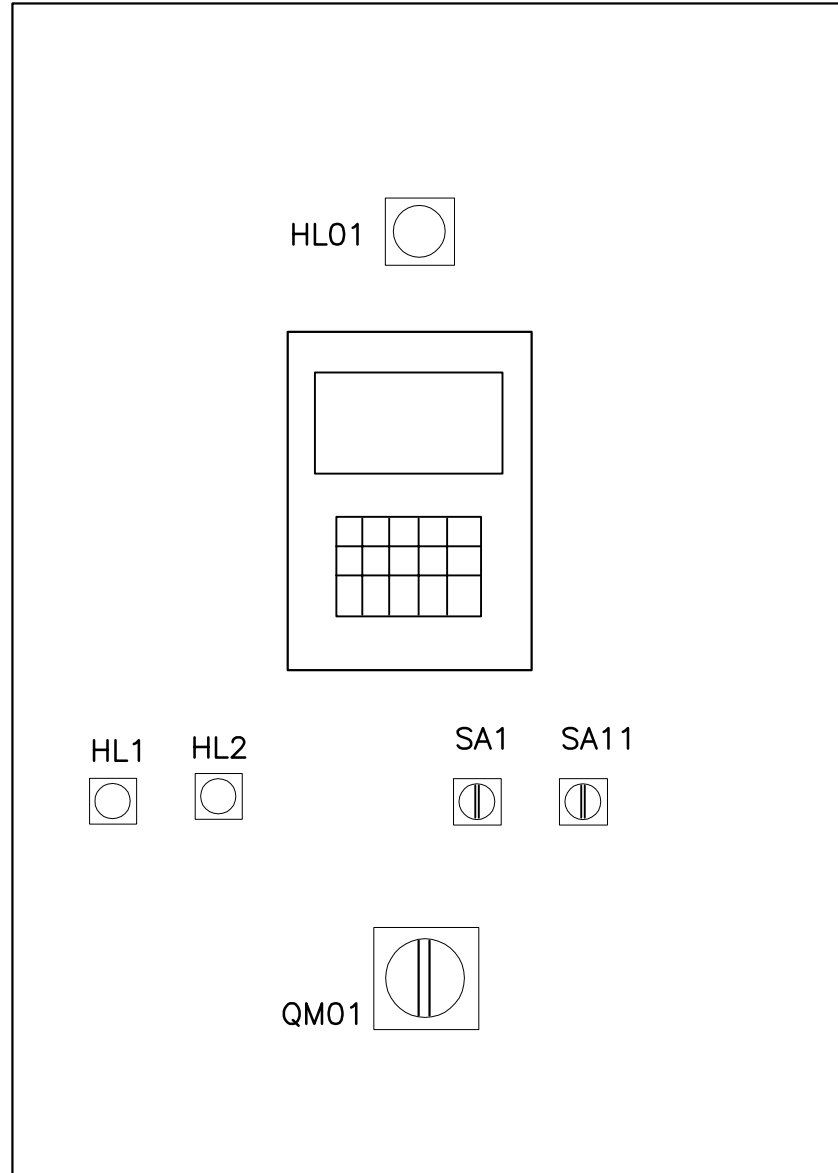

ROZVÁDĚČOVÁ SKŘÍŇ 800x1000x250 mm

KRYTÍ IP54/20

TNC-S(400/230V), In 25A, I_{ks} 6kA

2-12VDC

2-24VAC

MONTÁŽ DO VÝKLENKU (ZAPUŠTĚNÁ)

BARVA STANDARD RAL

HL01 - KONTROLA NAPĚTÍ

HL1 - CHOD M1

HL2 - PORUCHA M1

SA1 - M1 AUT - 0 - RUČ

SA11 - M1 ZAP - VYP

QM01 - NÁHR.ZDROJ -0- SÍŤ

PŘÍSTROJE OSAZENÉ V PANELU

DATUM

9.2022

VYPRACOVAL

NAZEV

SCHÉMA ROZVÁDĚČE RM1

C.OBV.

INDEX

ARCH.C.

LISTU

LIST

6

6